

Общество с ограниченной ответственностью

454016, Челябинская область, г. Челябинск,

ул. Университетская Набережная, д. № 32, оф. 5


Тел.: 8 906-864-93-57, 8 922-715-4164, 8-351-225-23-84

e-mail: chel-bgb@yandex.ru, www.zlat-ural.ru

Шкаф для вычислителя КАРАТ-307-xxx с источниками питания(3шт.), IP65

Источники питания используются:

- для питания датчиков давления 4..20мА, устанавливаемых на трубопроводах систем отопления, ГВС, ХВС, подпитки;
- для питания электромагнитных расходомеров системы отопления.

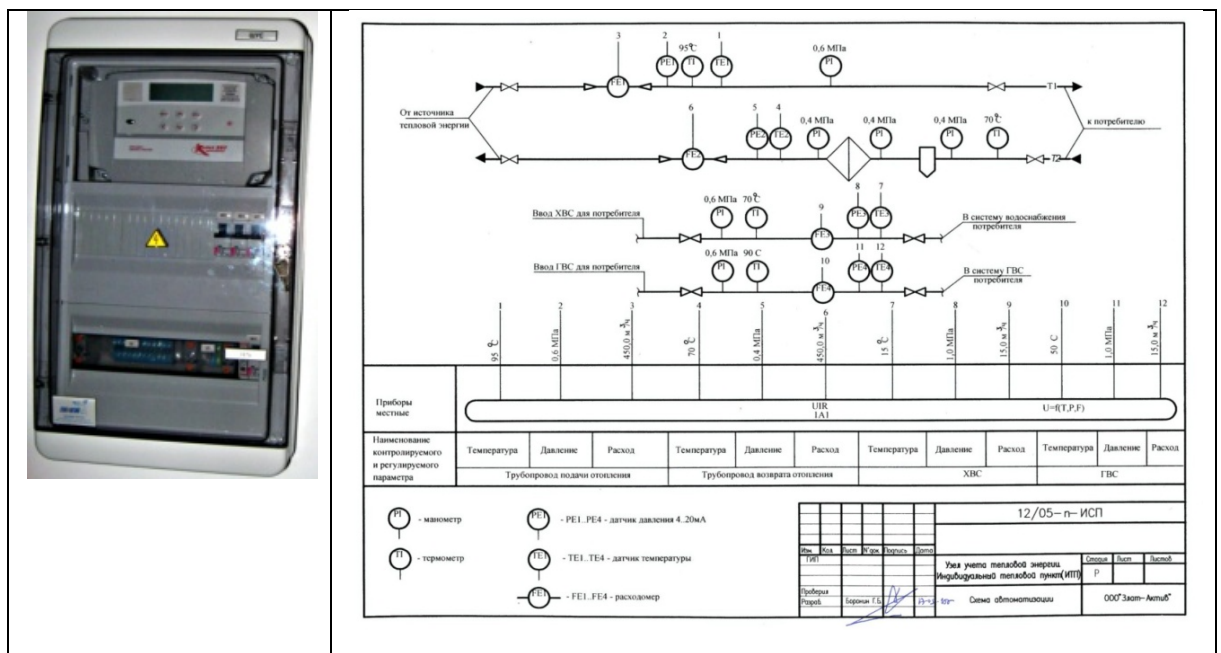

Описание. В шкафу подготовлено место для установки вычислителя КАРАТ-307-xxx («окно» в передней панели шкафа), собраны схемы питания: вычислителя, датчиков давления, электромагнитных расходомеров, а также их схемы измерения.

Клеммники цепей питания и измерения шкафа имеют защитную крышку под опломбировку для исключения умышленного нарушения целостности цепей питания и измерения датчиков давления и расходомеров.

Стоимость шкафа включает: комплектующие, сборка, проверка работоспособности, исполнительная документация.